1．保証品質

1－1　形状及び材料・色彩　　商品仕様図による。

1－2　性　能

・試験方法はＪＩＳＣ８３０６（配線器具の試験方法）による。
・試験場所は常温（5 ℃～35 ℃）、常湿（相対湿度45 ℃～85 ℃）状態とする。

耐　熱　性	70 ℃±2 ℃	3 時間放置

2．環境条件

2－1　使用場所　　（1）住宅・事務所などの壁面の結露防止及びクリーンルームなどの防塵性を向上させるため屋内で使用してください。
（2）過酷な取扱いを受ける作業、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。

2－2　使用周囲温度範囲　　－10 ℃～＋40 ℃

3．使用条件

3－1　適用電線

・600 V ビニル絶縁ビニルシースケーブル（ＶＶＦ）
　2心・・・φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅)　単線専用
　3心・・・φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅)　単線専用
・600 V ポリエチレンケーブル
　2心・・・φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅)　単線専用
　3心・・・φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅)　単線専用
・600 V ビニル絶縁電線（IV）・・・・・・・・・・φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅)　単線専用
・600 V ビニル耐燃性ポリエチレン絶縁電線・・・φ1.6 mm, φ2 mm Cu(銅)　単線専用

3－2　適用ボックス

・ＪＩＳＣ 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー
　※①八角アウトレットボックス
　　八角コンクリートボックス
　※②中形四角アウトレットボックス
　　中形四角コンクリートボックス
　※③大形四角アウトレットボックス
　　大形四角コンクリートボックス
　④一個用スイッチボックス（カバーなし）
　⑤一個用スイッチボックス（カバー付）
　⑥プレキャストコンクリート用スイッチボックス
・ＪＩＳＣ 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー
　①真壁用スイッチボックス（ＳＭ３６）

注）1．※印のボックスはスイッチカバーと組合わせてください。
　　2．ボックスは JIS適合品をご使用ください。

3－3　適用器具

1．フルカラー配線器具（金属取付枠専用）および規定の大角穴寸法の配線器具。

注）1．絶縁ワンタッチ取付器具やワンタッチプレート(WN6081K等) は
取付できません。

2．フルカラー埋込ナイトライト等、
器具の奥行きが取付枠より22 mm以上
あるものは取付できません。
（1コモジュールのタイマスイッチ、
パイロットスイッチ、トイレ換気
スイッチ、遅れ消灯スイッチは除く）



4　取付方法

4－1　ボックス取付（例：フルカラー埋込ダブルコンセント）

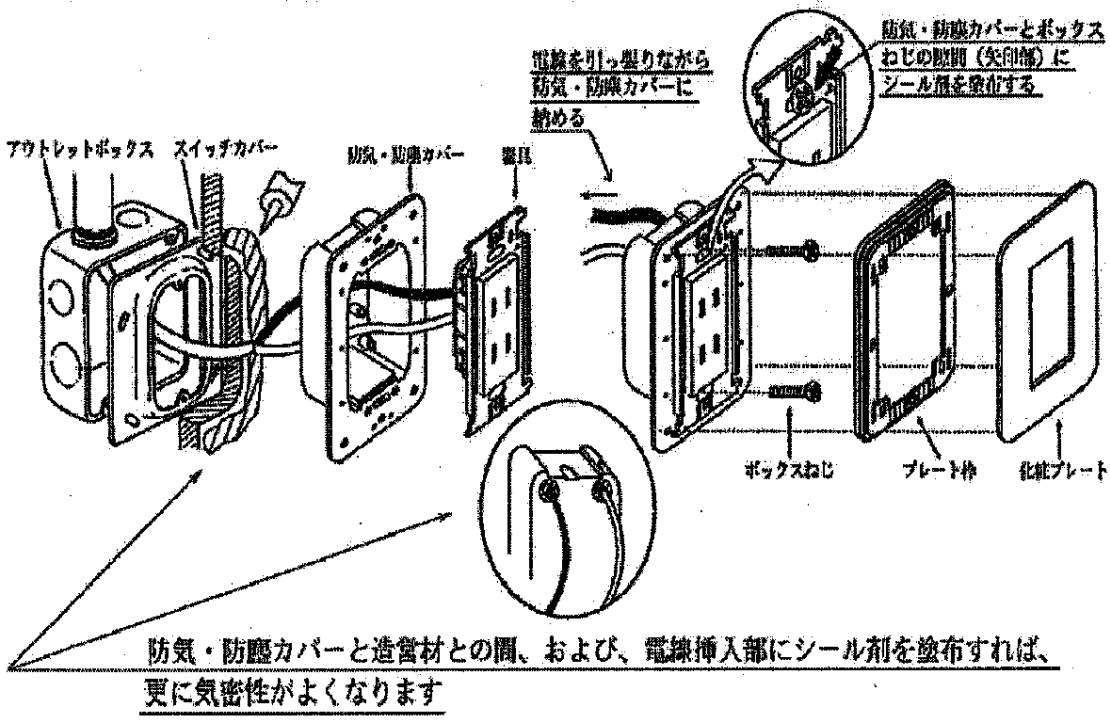

品番	WV24711	品名	フルカラー埋込防気・防塵カバー （アウトレットボックスカバー用）	改	

4－2　ボックスなし取付

パネル壁や石膏ボード壁に直接取付ける場合は、石膏ボード用取付押え金具（別売）WN3996020（9 ～30 mm壁用）をご使用ください。

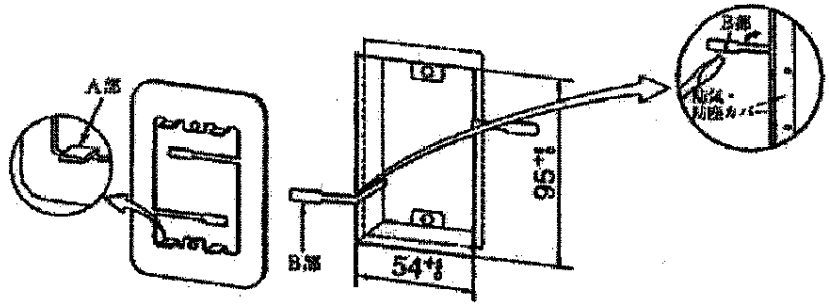

注 ）1. ボックスねじ締め付け時、B部を壁面に押し込み壁面と防気・防塵カバーでB部をはさまないように取り付けてください。

2. はさみ金具、パネルカバーは使用できません。

3. 石膏ボード用取付押え金具で取付けの際はA部（4ヶ所）をニッパ等で切断してから取り付けてください。

5　施工上の注意事項

(1)　防気・防塵カバーと造営材との間にシール剤を塗布する場合、塗布しすぎますとシール剤がはみ出すことがありますのでご注意ください。

(2)　シール剤は下記のもの又は、同等品をご使用ください。
- PAND0412A（㈱スリーボンド製）
- セメンダインS-700M（セメンダイン㈱製）

6．安全確保のための使用上及び施工上の禁止事項

下記項目を満足されていない場合のトラブルに関しては責任を負いかねます。

- 本品の使用及び施工は、必ず本仕様書の記載内容をお守りください。

7．品質保証について

7－1 保証期間

・本品の品質保証期間は商品お買上げ日（お引き渡し日）より１年間です。

7－2 保証内容

・取扱説明書, 本体ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

7－3 保証の免責事項

・保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(2) お買上げ後の取付場所の移設, 輸送, 落下などによる故障及び損傷。
(3) 火災, 地震, 水害, 落雷, その他天災地変及び、公害, 塩害, ガス害（硫化ガスなど）, 異常電圧, 指定外の使用電源（電圧, 周波数）などによる故障及び損傷。
(4) 車両, 船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
(6) 法令, 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。